

Fægebakkerne Vandværk
Kratvej 22
4305 Orø

Dato: 14-06-2019
Sagsb.: Rikke Planeta Kepp
Sagsnr.: 18/1523
Dir.tlf.: 72362516
E-mail: rikep@holb.dk

Teknisk Hygiejnisk tilsyn på Fægebakkerne Vandværk 2019

Holbæk Kommune har den 4. juni 2019 foretaget teknisk hygiejnisk tilsyn på Fægebakkerne Vandværk. Fra Fægebakkerne Vandværk deltog Jørgen Lang Jørgensen og Bjarne Søeborg. Tilsynet blev udført af miljøsagsbehandler Christina Green og Rikke Kepp fra Holbæk Kommune.

Tilsynet har hjemmel i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg¹.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Vandværket

Vandværket var pænt og rent ved tilsynet.

Ved tilsynet fortalte Bjarne at tagpappet oven på iltningstårnet var begyndt at krænge af. Tagpappet skal derfor hurtigst muligt repareres så regnvand mv. ikke kan komme ind i iltningstårnet. Vi skal bede om en tilbagemelding senest d. 15. august 2019 med besked om hvornår tagpappet repareres.

Ved tilsynet kunne armeringsjernet ses på vandværkets undertag. Vandværkets undertag skal derfor renoveres inden næste tilsyn i år 2020.

Gældende for vandværkets borer

Råvandskvalitet





Der er ikke fundet pesticider i værkets to borer. Der er udført analyse af råvandet i begge borer i år 2018.



Behandlingsparametre

Alle behandlingsparametre er meget høje, og viser at jeres iltning og filtrering ikke fungerer optimalt. Vi er bekendt med at det er svært at få styr på behandlingsparametrene når jeres vandleverance varierer meget over året, som følge af at I er et sommerhusvandværk.

I skal inden næste tilsyn i 2020 have bragt alle behandlingsparametre til et lavere og mere stabilt niveau. I bør derfor tale med jeres rådgiver mht. at få ændret på jeres vandbehandling. Koncentrationerne for behandlingsparametrene er vist herunder:

¹ Bekendtgørelse nr. 524 af 01/05/2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

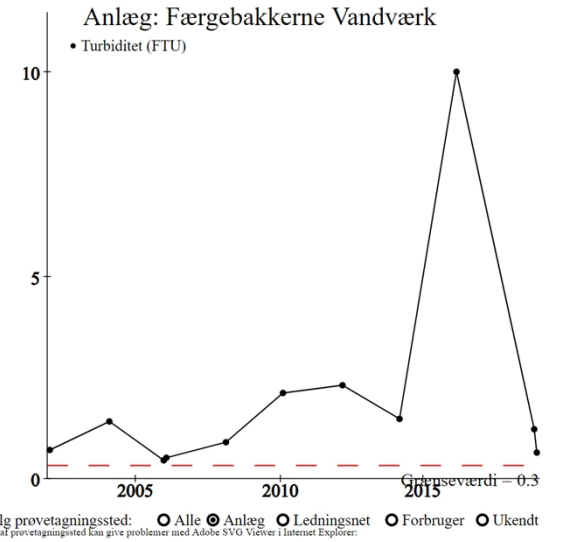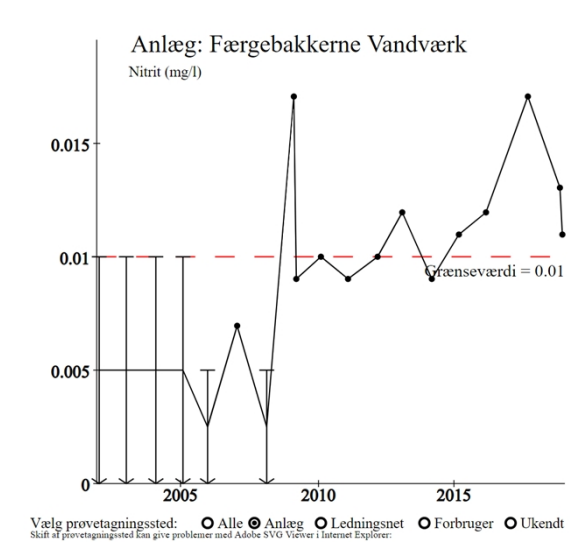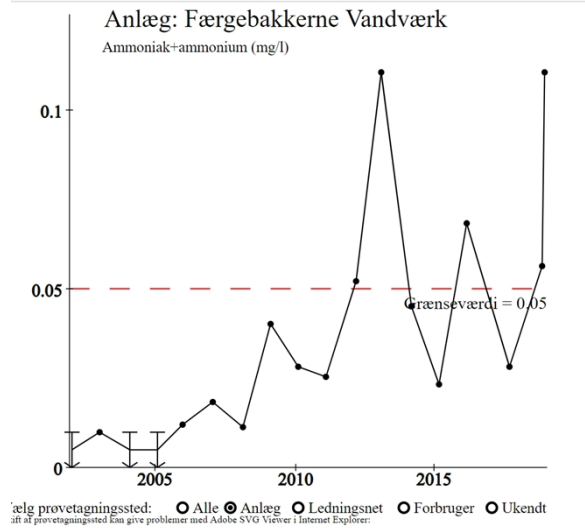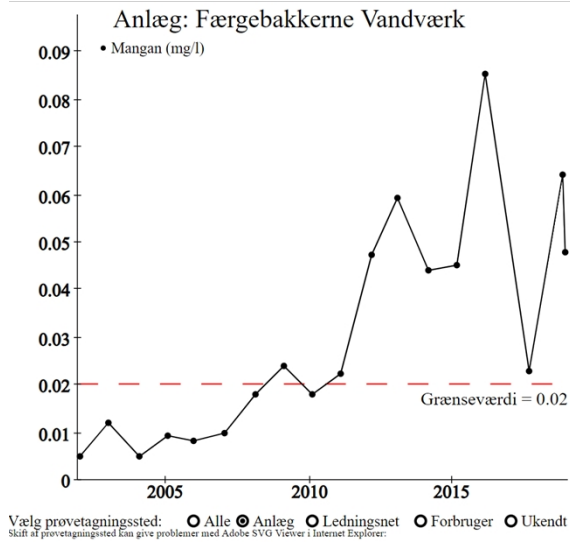

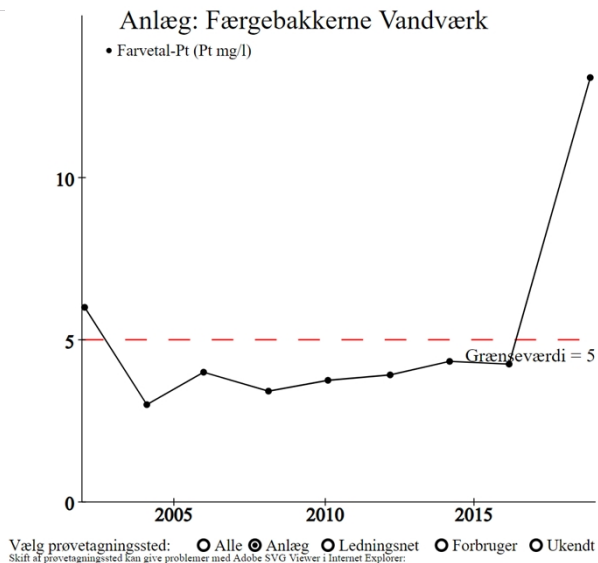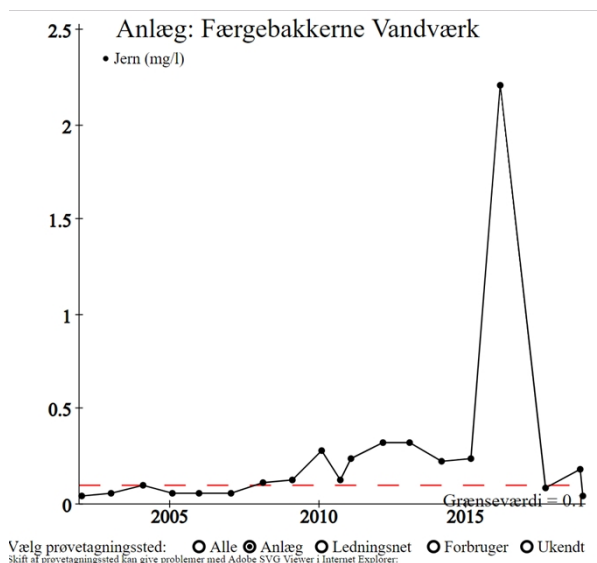

Mikrobiologi

De mikrobiologiske parametre har de seneste år været særdeles fine og vidner om en god hygiejne på værket.

Indvindingsmængde

Jeres tilladelse til indvinding af vand er på årligt 30.000m³. Jeres årlige indvinding er normalt på 24.000m³. Tilladelse og indvindingsmængde stemmer derfor godt overens.

Overholdelse af jeres prøveplan

På basis af bestemmelserne i drikkevandsbekendtgørelsen har vi gennemgået analyserne udtaget i 2018 og 2019 og noteret, at det lovpligtige program er overholdt.

Monteringsboringer

I år 2018 har I fået udtaget vandprøver fra monteringsboringerne DGU nr. 198.707 og 198.708 hvor der er analyseret for af ilt, sulfat og nitrat. Resultaterne af vandprøverne kunne som bekendt ikke anvendes, og vi har aftalt, at vi i Holbæk Kommune bekoster udtag og analyse af vandprøverne i år 2019. Derefter forventer vi, at I igen tager boringerne ind i jeres prøvetagningsprogram som tidligere aftalt.

Bundfældningstank

Jeres skyllevand ledes til bundfældningstank hvorefter det ledes til spildevandskloakken. Når bundfældningstanken på sigt skal tømmes, skal I huske forinden af kontakte os, og tale om hvilke stoffer slammet skal analyseres for.

Takstblad

Jeres takstblad skal indsendes til os hvert år til vores godkendelse. På tilsynet forklarede I, at taksterne har været uændret og derfor ikke har været indsendt til os siden 2015. Fremover skal takstbladet indsendes hvert år.

Ansvarsforhold og indførelse af bekendtgørelse om kvalitetssikring

Som vi er det oplyst er Fægebakkerne Vandværk ejet af grundejerforeningen og drives af grundejerforeningens bestyrelse. Vi synes at I med fordel kan overveje om de to områder kan adskilles. Drift og administration af et vandværk er et forholdsvist stort arbejde og ved at opdele tingene vil de to områder kunne få hvert sit fokus af hver sin bestyrelse.

Ved tilsynet fortalte Bjarne Søeborg at han udtræder af bestyrelsen og som vandværkspasser d. 1. juli 2019. I skal huske at melde ind til os i Holbæk Kommune mht. hvem der bliver ny vandværkspasser og

kontaktperson, så vi altid kan få fat på én ved vandkvalitetsproblemer mv. Samtidig skal I huske at den der har sin gang på værket skal have gennemgået et hygiejne- og driftkursus, jf. Bekendtgørelse nr. 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg. Samme bekendtgørelse siger at I skal have indført kvalitetssikring på værket. Ved det kommende tilsyn i år 2020 skal I have indført kvalitetssikring.

Næste tilsyn

På baggrund af ovenstående er vi blevet enige om at sætte Færgebakernes Vandværk på til tilsyn allerede til næste år. Så får vi også hilst på den nye vandværkspasser.

Hvis der er spørgsmål til tilsynsbrevet, er I velkommen til at kontakte os på tlf.: 7236 4110 eller på mailadresse: grundvand@holb.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Planeta Kepp
Miljøsagsbehandler